



KIB-TEK Elektrik dağılım şebekesi trafolarının 415V tüketici çıkış hattındaki yasal tolerans nedir?

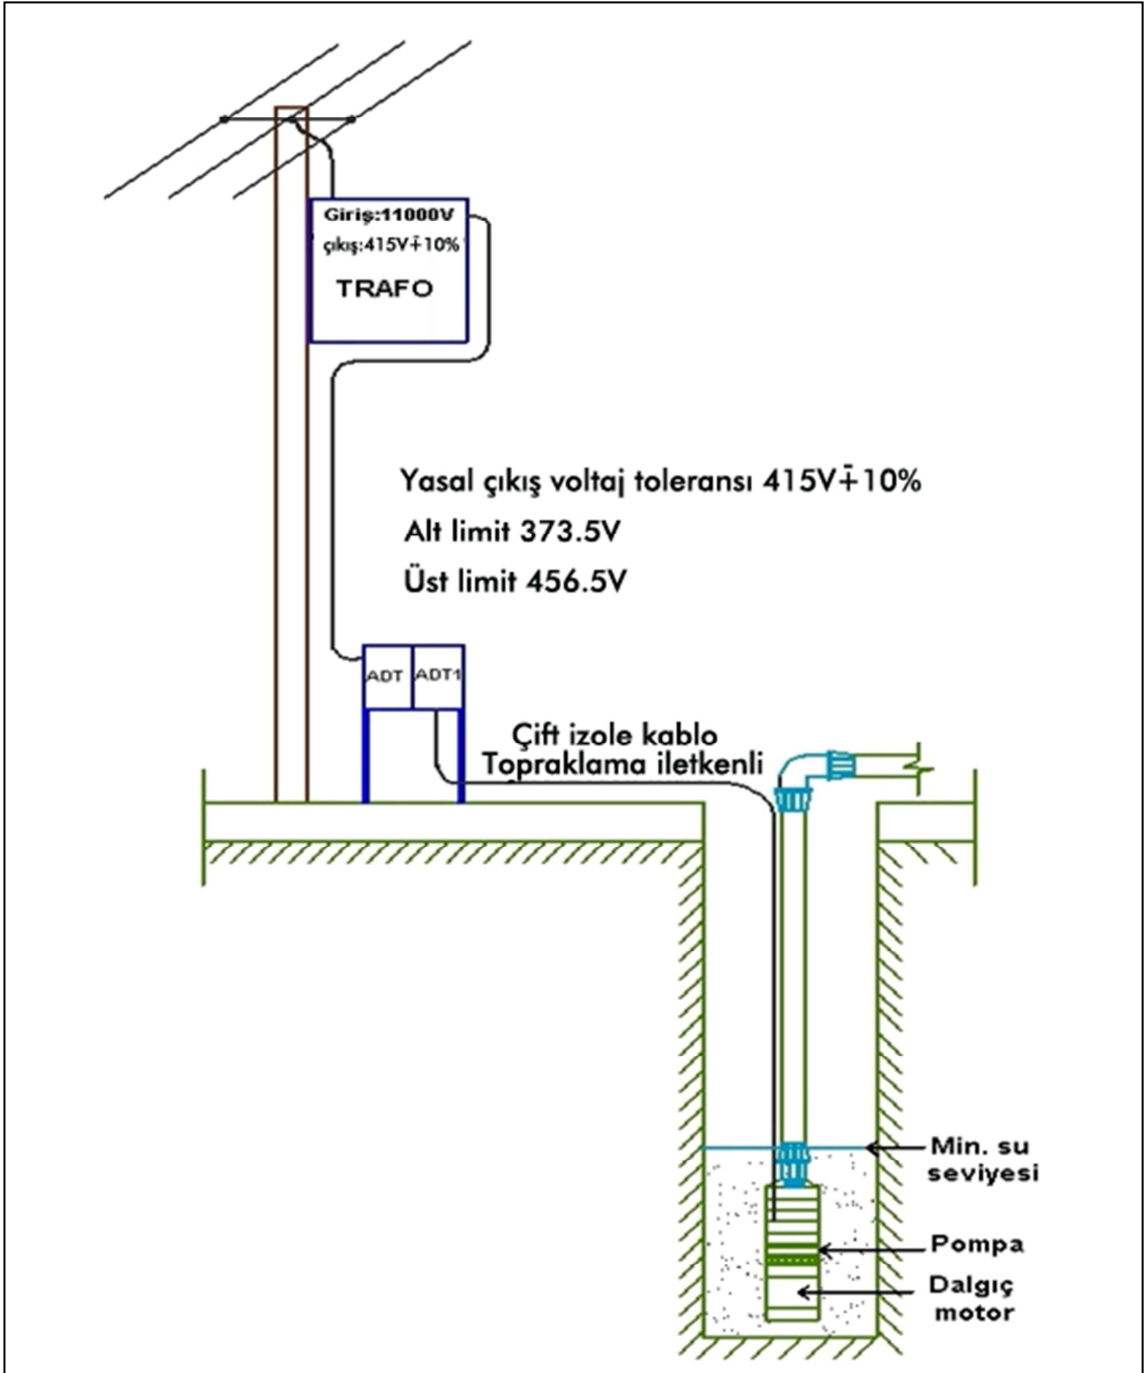

Kıb-Tek'le İlgili Olası Voltaj Değişikliği

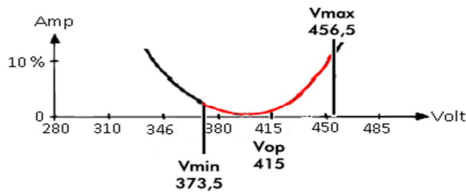

*Elektrik hatlarının 11.000V kısmında bir hat koparsa dalgıç panosu nasıl etkilenir.

*Trafo çıkışında bir hat kopar veya bağlantıda az temas olursa dalgıç panosu nasıl etkilenir.

*Trafo çıkışında nötr kopar veya az temas yaparsa dalgıç panosu nasıl etkilenir.

Garanti belgelerinde yazan **yüksek/alçak gerilim, voltajın sürekli dalgalanması , hatalı elektrik akımı ve yıldırımdan kaynaklanan sörcülerden dolayı gelecek zararlara karşı garanti kapsamaz** . Bu söylem dalgıç panosunu ve dalgıcı nasıl etkiler.