


DALGIÇLARDA TOPRAKLAMA İLETKENLERİNİN DOĞRU BAĞLANTISI

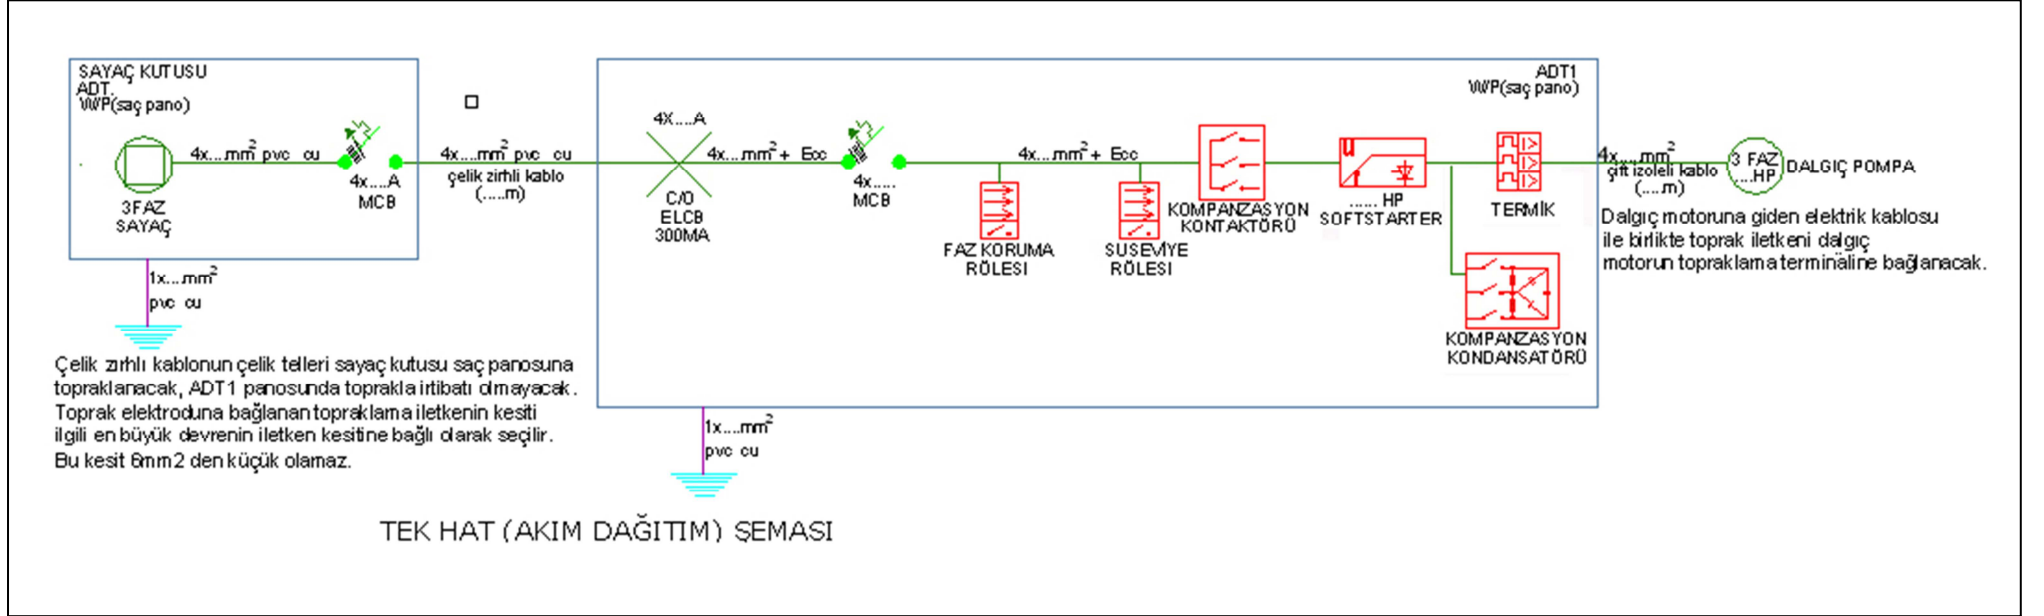

Topraklama kurulacak sistemin ana kesici amper değerine bağlı olarak hesaplanacak toprak direnci bulunana kadar en uygun topraklama yöntemi ile yapılmalıdır.

$$R = \frac{V}{I \times 1.5}$$

R: Olması gereken toprak direnci.

V: Kurulacak sistemde kullanılan en düşük gerilim.

I: Sistem ana kesici değeri.

Hassas koruma yapılan yerlerde kullanılması gereken kat sayı 1.5

Kaba korumalarda bu kat sayı 3 olarak alınır.